Poz.4.2. STOPA St2 1:20
wyk. 2 szt.

0.00 = 20,97 m npm, poziom posadowienia -1,20 m ppp.

BETON C25/30 (B-25) wodoszczelny klasa W-4
Klasa ekspozycji XC2
STAL A-III (34GS) zbroj. główne
STAL A-0 (StOS) strzemiona
STAL 18G2 (S355) kotwy

Izolacje, warunki wykonania itp. – patrz uwagi na rys. rzutu fundamentów.

0.00 = 20,97 m npm, poziom posadowienia -1,20 m ppp.

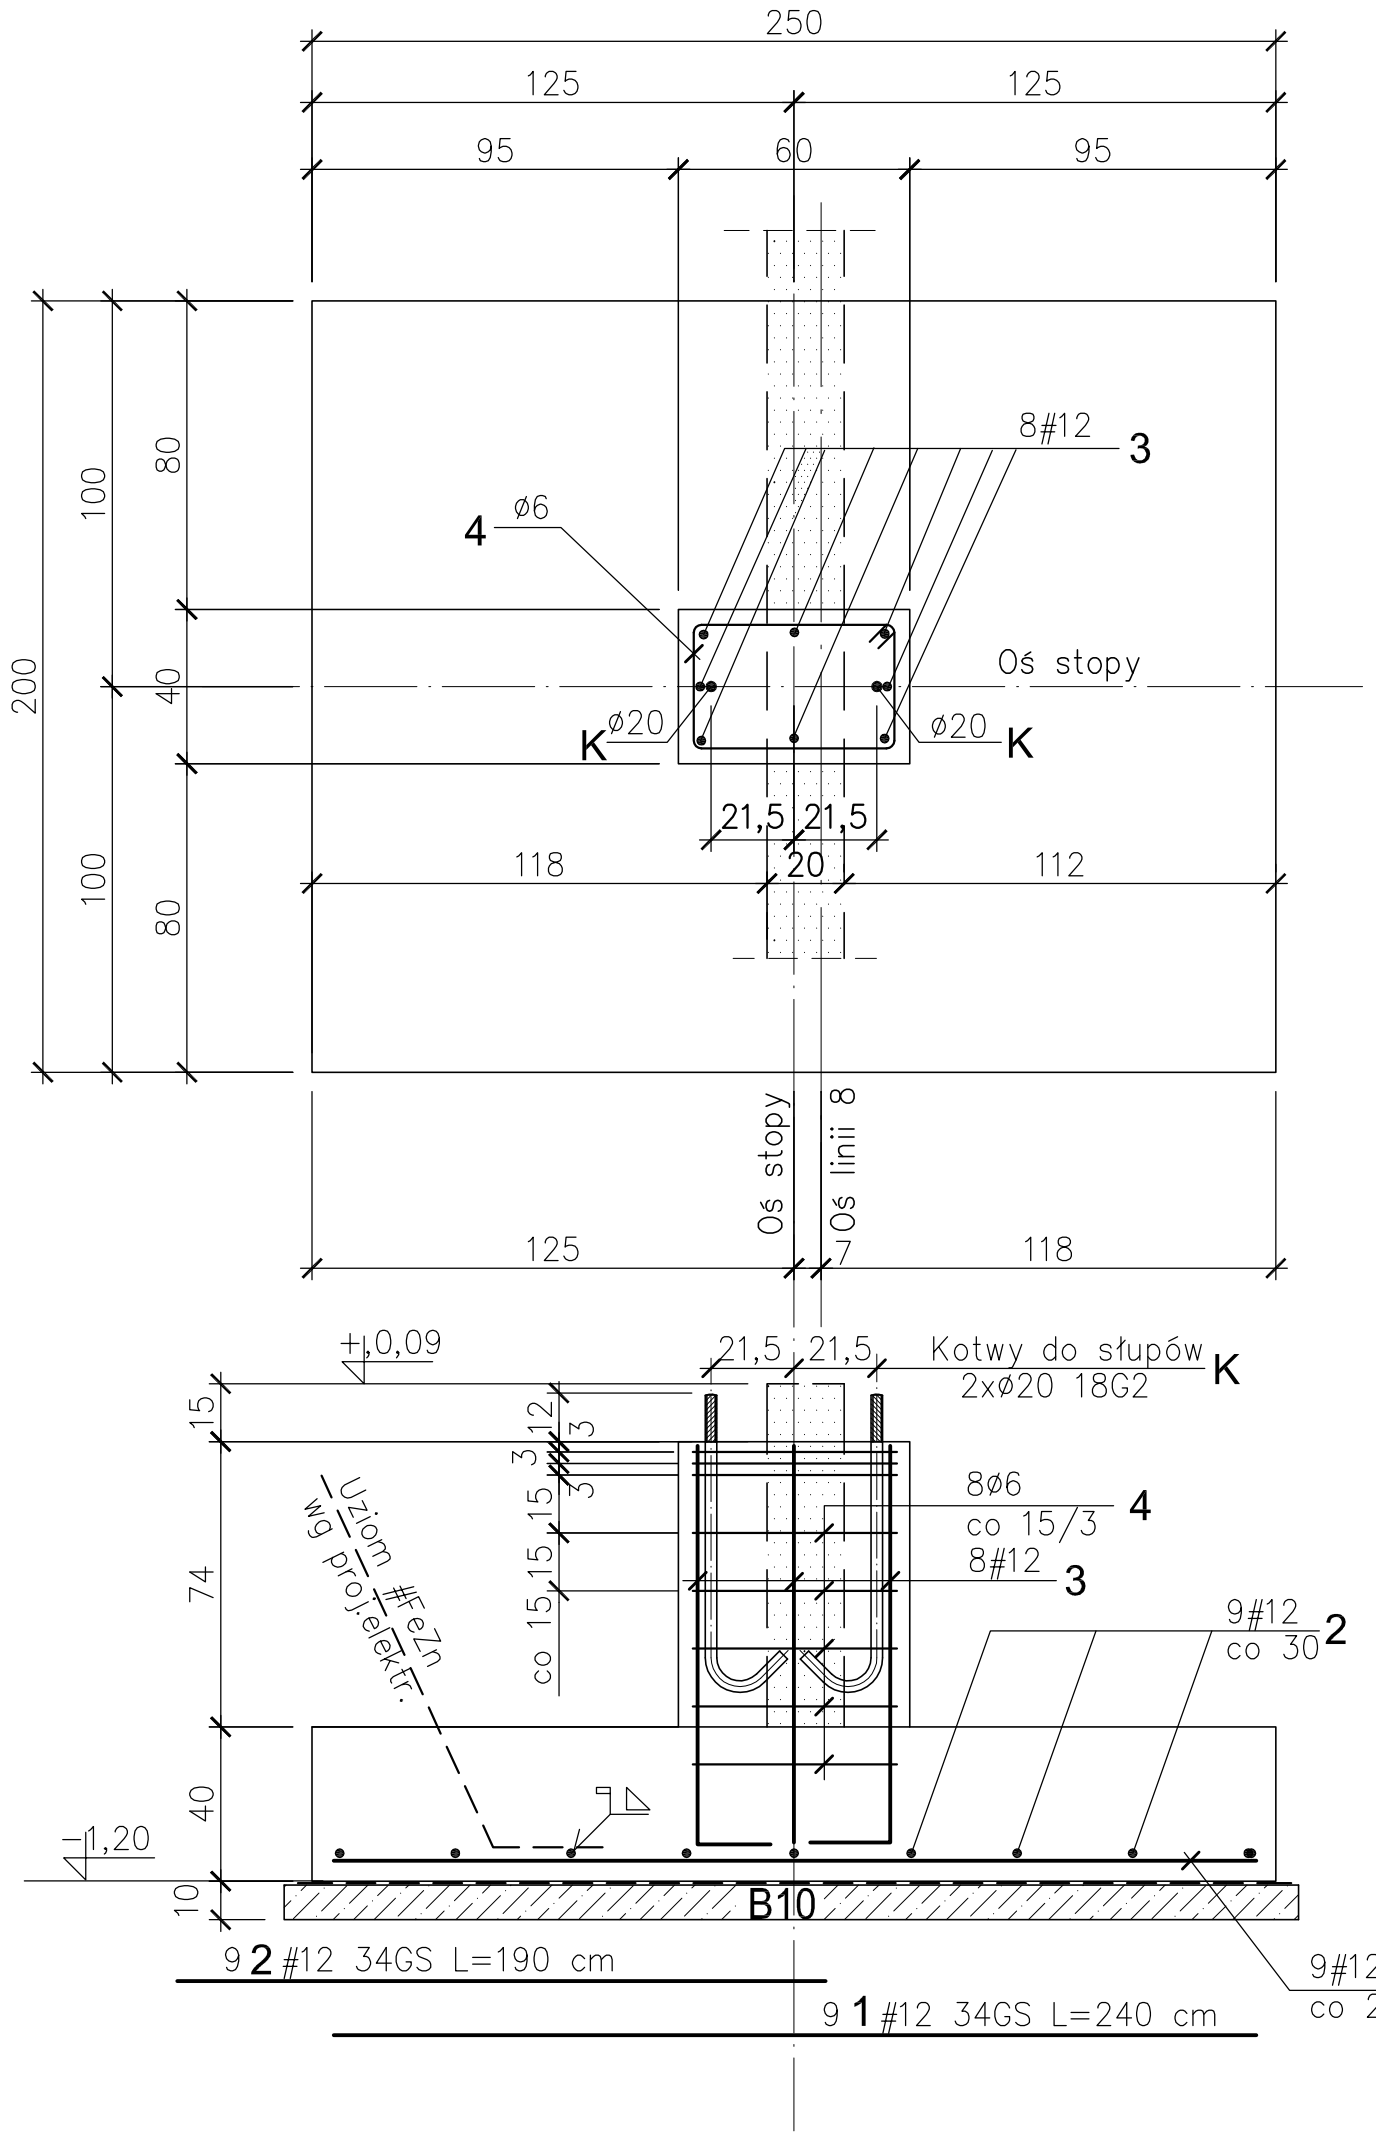

K Kotwa do zamocowania słupów szczytowych ø20 18G2 L=103 cm
Wykonać 2 szt./stopę

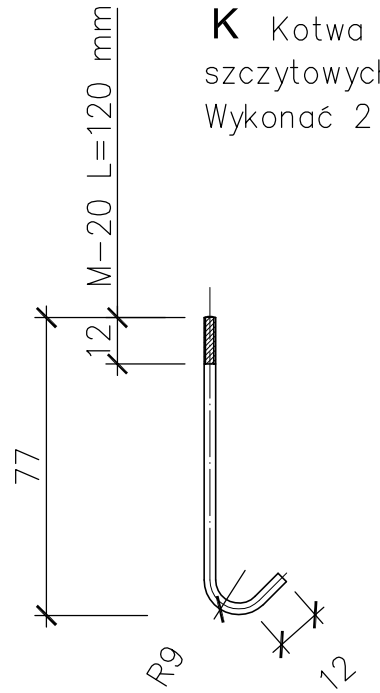

8 4 ø6 StOS L=174 cm



BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁ3UG WODNO-\U+ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ, dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6, jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice		
branża:	KONSTRUKCJA	15.05.2016
projektował:	mgr inż. Zbigniew Kaliniecki nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. Józef Adaszyński, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
CZĘŚĆ II: BUDYNEK GARAŻOWY STOPA St2 SŁUPÓW SZCZYTOWYCH STAN PROJEKTOWANY skala 1:50		rys nr II/K3