Poziom posadowienia fundamentów = -1,20 m tj. 19,77 m npm

RZUT FUNDAMENTÓW CZĘŚĆ II 1:00
0,00 = 20,97 m npm

BETON C25/30 (B-25) wodoodporny klasa W-4
STAL A-III (34GS) zbroj. główne
STAL A-0 (StOS) strzemiona

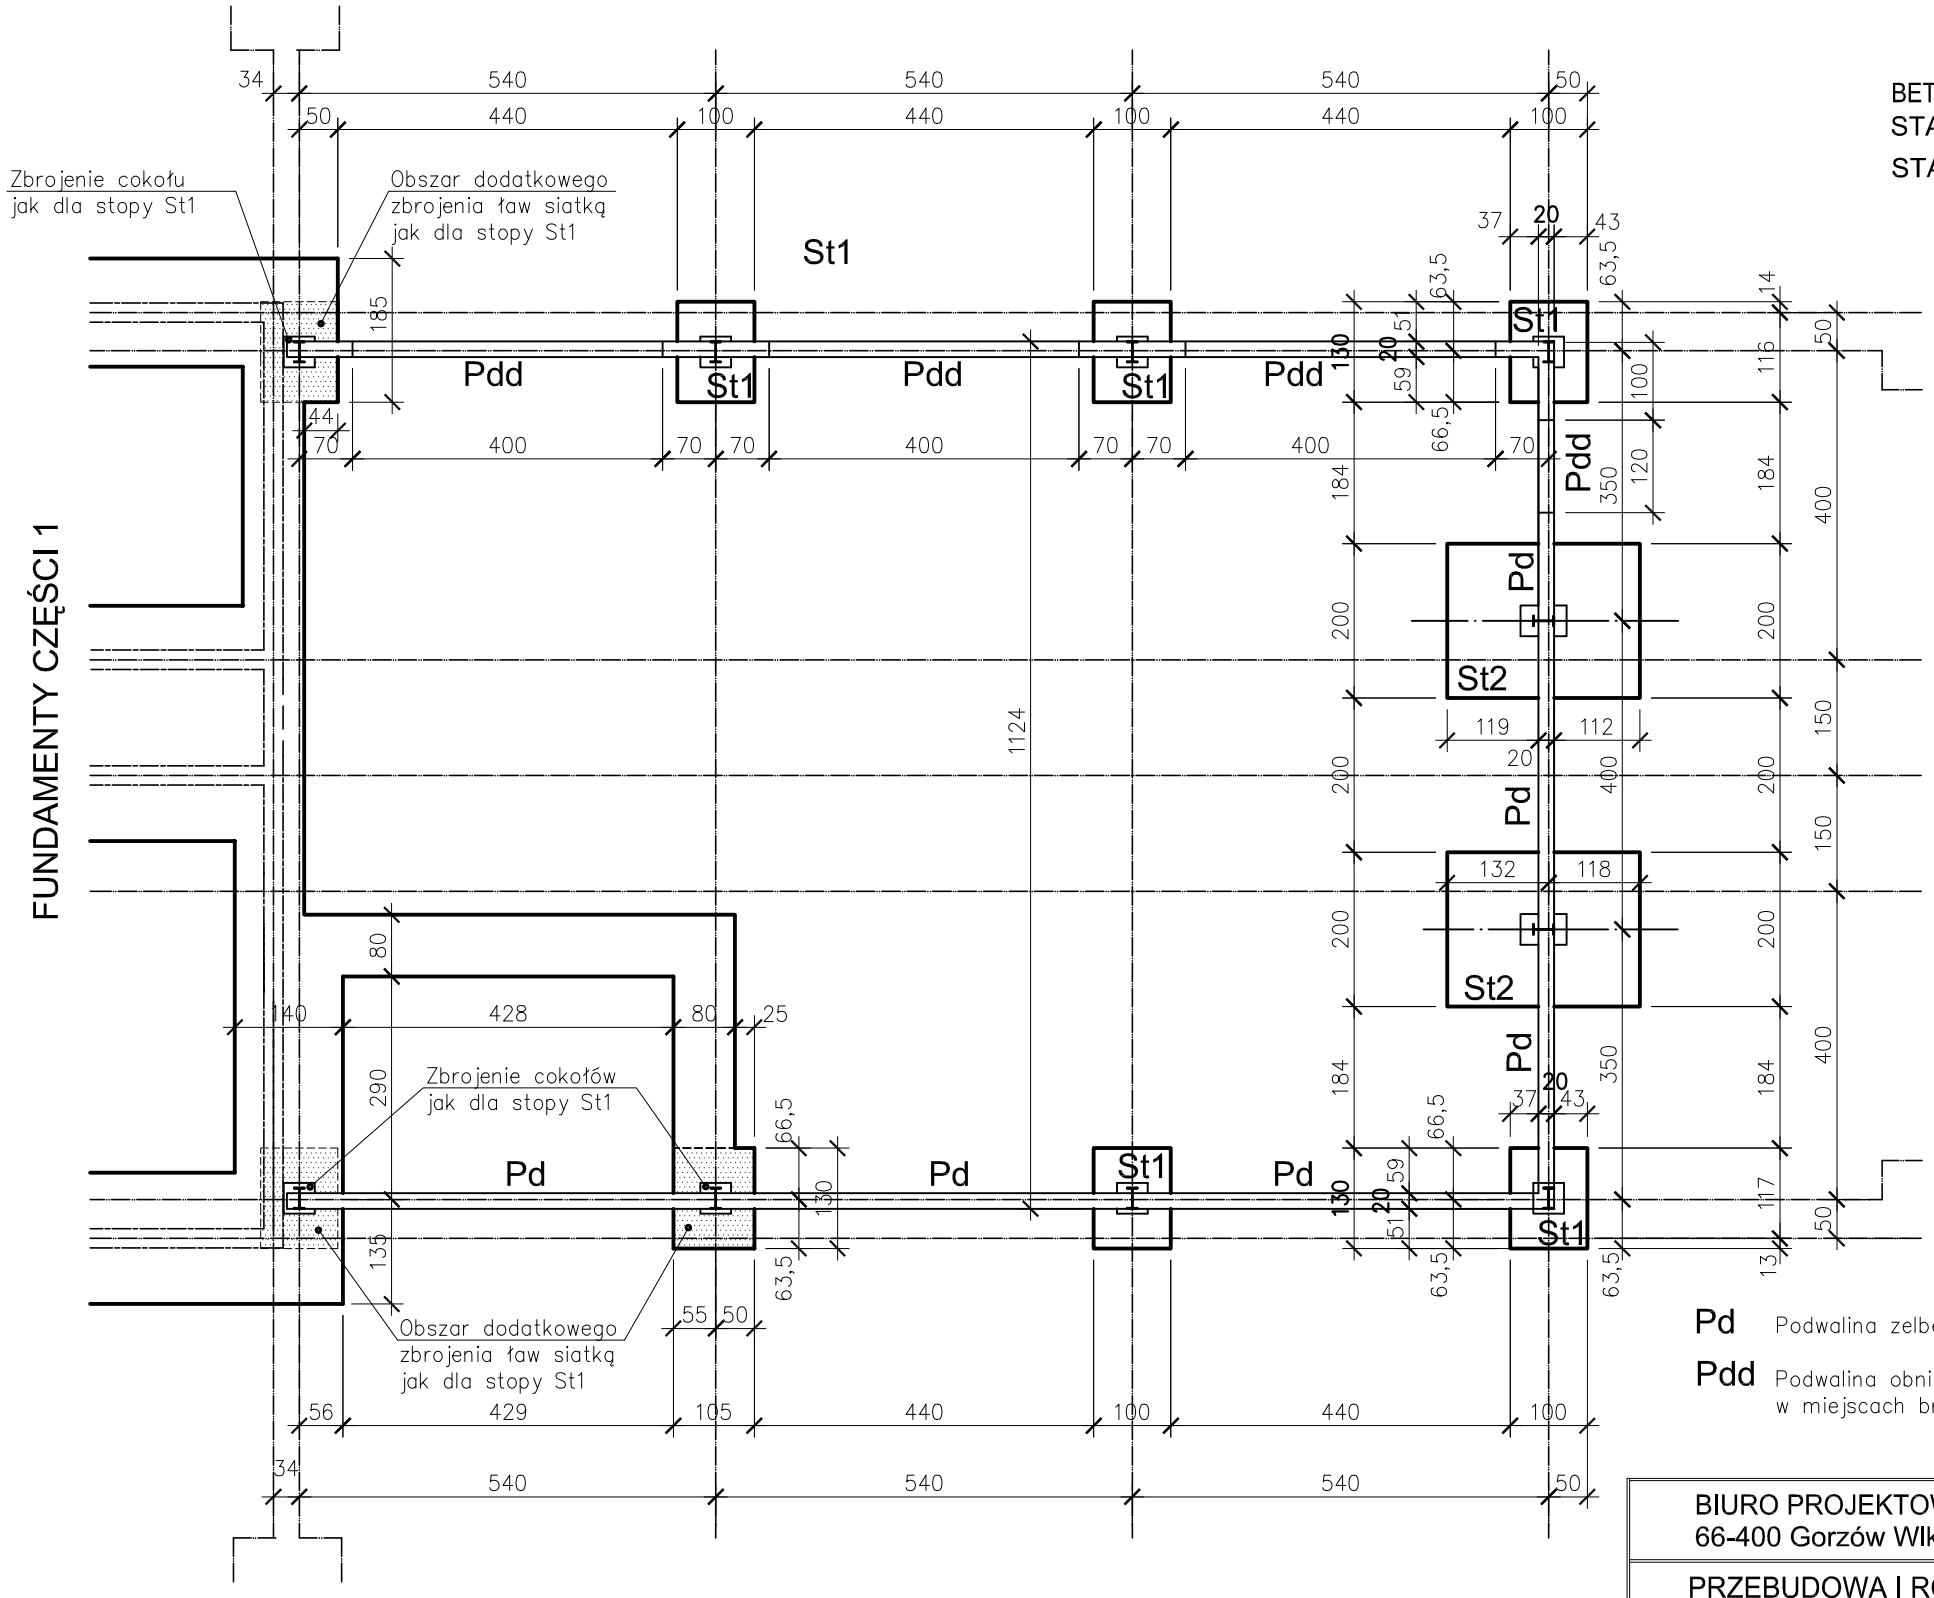

Pd Podwalina zelbetowa 20x90, góra w poziomie +0,09 m npp.

Pdd Podwalina obniżona o 15 cm, góra w poziomie −0,06 m ppp. w miejscach bram o drzwi.

Uwagi:
1. wszystkie stopy fundamentowe są posadowione na jednakowym poziomie −1,20 m ppp.
2. Podczas wykonywania ław części 1, w miejscach oznaczonych w ławach dodatkowo zastosować zbrojenie dolne i cokołów jak dla stóp St1. Słupy w linii 5' są fundamentowane na tak wzmocnionych ławach fundamentowych dla części 1.
3. Pozostae warunki posadowienia – wg opisu technicznego.
4. Izolacje p.wodne i p.wilgociowe:
−2 xfolia izolacyjna PCV lub 2x papa asf. na lepiku – w poziomie podeszwy fundamentu,
−izolacja powłokowa 2x Abizol R+ 1x Abizol P− po całej powierzchni bocznej.

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁ3UG WODNO-\U+ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ,
dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6,
jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice

branża:	KONSTRUKCJA	15.05.2016
projektował:	mgr inż. Zbigniew Kaliniecki nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. Józef Adaszyński, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
CZĘŚĆ II: BUDYNEK GARAŻOWY RZUT FUNDAMENTÓW STAN PROJEKTOWANY skala 1:100		rys nr II/K 1