SŁUPY ŚCIANY SZCZYTOWEJ S2 1:20

Wykonać 2 szt. wg specyfikacji łączników LP

STAL 18G2 (S355J2G3) - wszystkie elementy ramy
ELEKTRODY- DRUT SPAWALNICZY SpG3S1

KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ II
KLASA WADLIWOŚCI SPOIN II

UWAGI:
1.Spoiny nieoznaczone wykonać o grubości 0,6t cieńszego z łączonych elementów– na całej długości styku.
2.W połączeniach śrubowych stosować śruby klasy :
- wszystkie połączenia słupa: śruby M–20/75 klasy 8.8+podkładki+nakrętki i kontrnakrętki
- połączenia płatwie–słup: śruby M–16/50 klasy 8.8 (lub wyższej)

LR ŁĄCZNIK SŁUPÓW SZCZYTOWYCH Z RYGLEM Rr
L 6 x 100 x 170 L=160 mm wyk. 4 szt./budynek

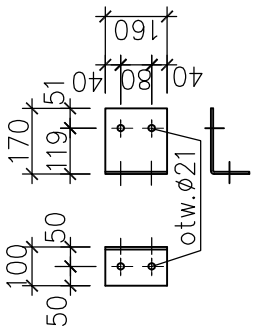

SPECYFIKACJA ŁĄCZNIKÓW:

Słup przy osi B w linii 8: 4xLP(P)+1xLP*(L)+3xLP(L)+2xLR
Słup przy osi D w linii 8: 4xLP(L)+3xLP(P) +2xLR

(L)– Lewy
(P)–Prawy
patrząc od środka hali

LP ŁĄCZNIK RYGLI PODŁUŻNYCH
bl.# 6x250/185 wyk.15 szt./ścianę



Łącznik LP* to dodatkowy łącznik
do zamocowania rygla nad drzwiami.

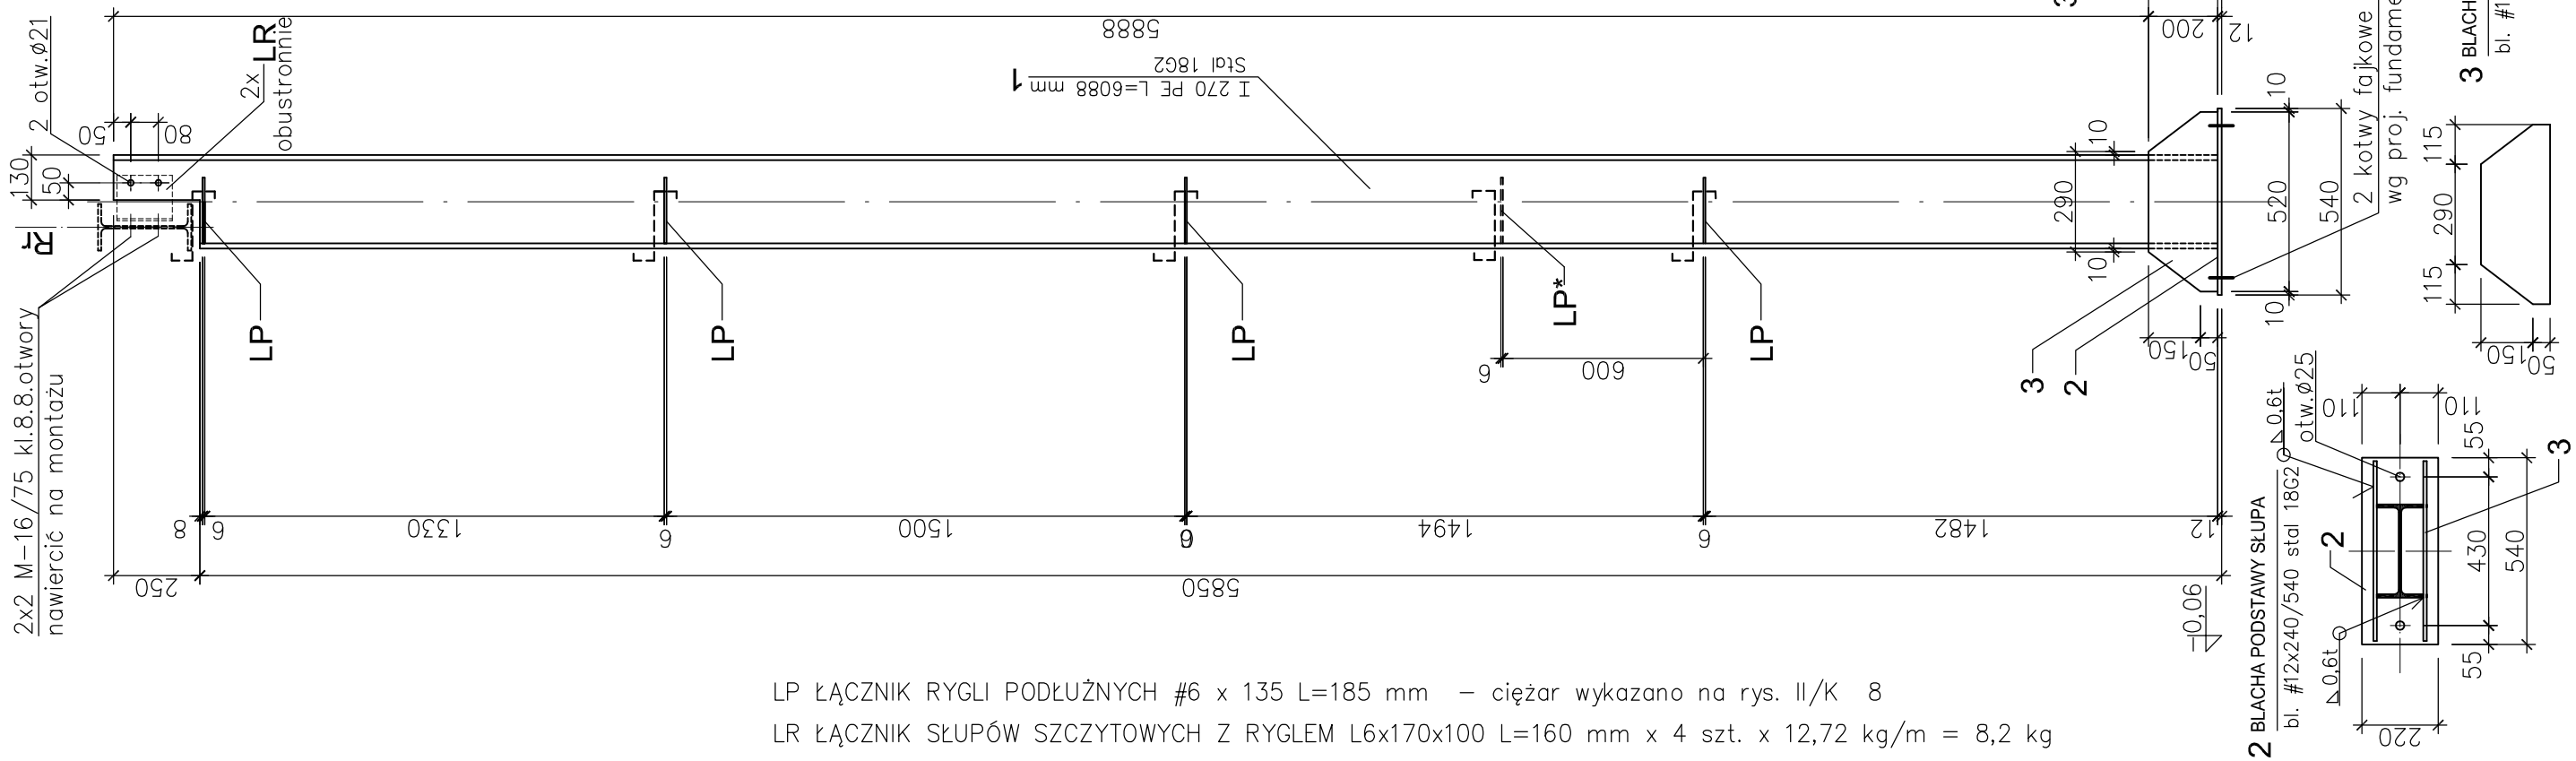

3 BLACHA TRAPEZOWA PODSTAWY SŁUPA
bl. #10x200/520 stal 18G2

2 BLACHA PODSTAWY SŁUPA
bl. #12x240/540 stal 18G2

LP ŁĄCZNIK RYGLI PODŁUŻNYCH #6 x 135 L=185 mm – ciężar wykazano na rys. II/K 8

LR ŁĄCZNIK SŁUPÓW SZCZYTOWYCH Z RYGLEM L6x170x100 L=160 mm x 4 szt. x 12,72 kg/m = 8,2 kg

WYKAZ ELEMENTÓW DLA 1 SŁUPA S2:GO:
1. TRZON SŁUPA IPE 270 L=6088 mm x 1 szt. x 36,1 kg/m = 219,8 kg
2. BLACHA PODSTAWY SŁUPA # 12 x 220 L= 540 mm x 1 szt. x 20,74 kg/m = 11,2 kg
3. BLACHY TRAPEZOWE # 10 x 200 L= 520 mm x 2 szt. x 18,84 kg/m = 19,6 kg

Razem Q = 250,6 kg/1 słup

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁ3UG WODNO-\U+ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ,
dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6,
jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice

branża:	KONSTRUKCJA	15.05.2016
projektował:	mgr inż. Zbigniew Kaliniecki nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. Józef Adaszyński, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
CZĘŚĆ II: BUDYNEK GARAŻOWY SŁUPY ŚCIANY SZCZYTOWEJ S2 STAN PROJEKTOWANY skala 1:20		rys. nr II/K 9