SŁUPY SZCZYTOWE S2 1:20

Wykonać 2 szt.

STAL 18G2 (S355J2G3) - wszystkie elementy ramy
ELEKTRODY- DRUT SPAWALNICZY SpG3S1

KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ II
KLASA WADLIWOŚCI SPOIN II

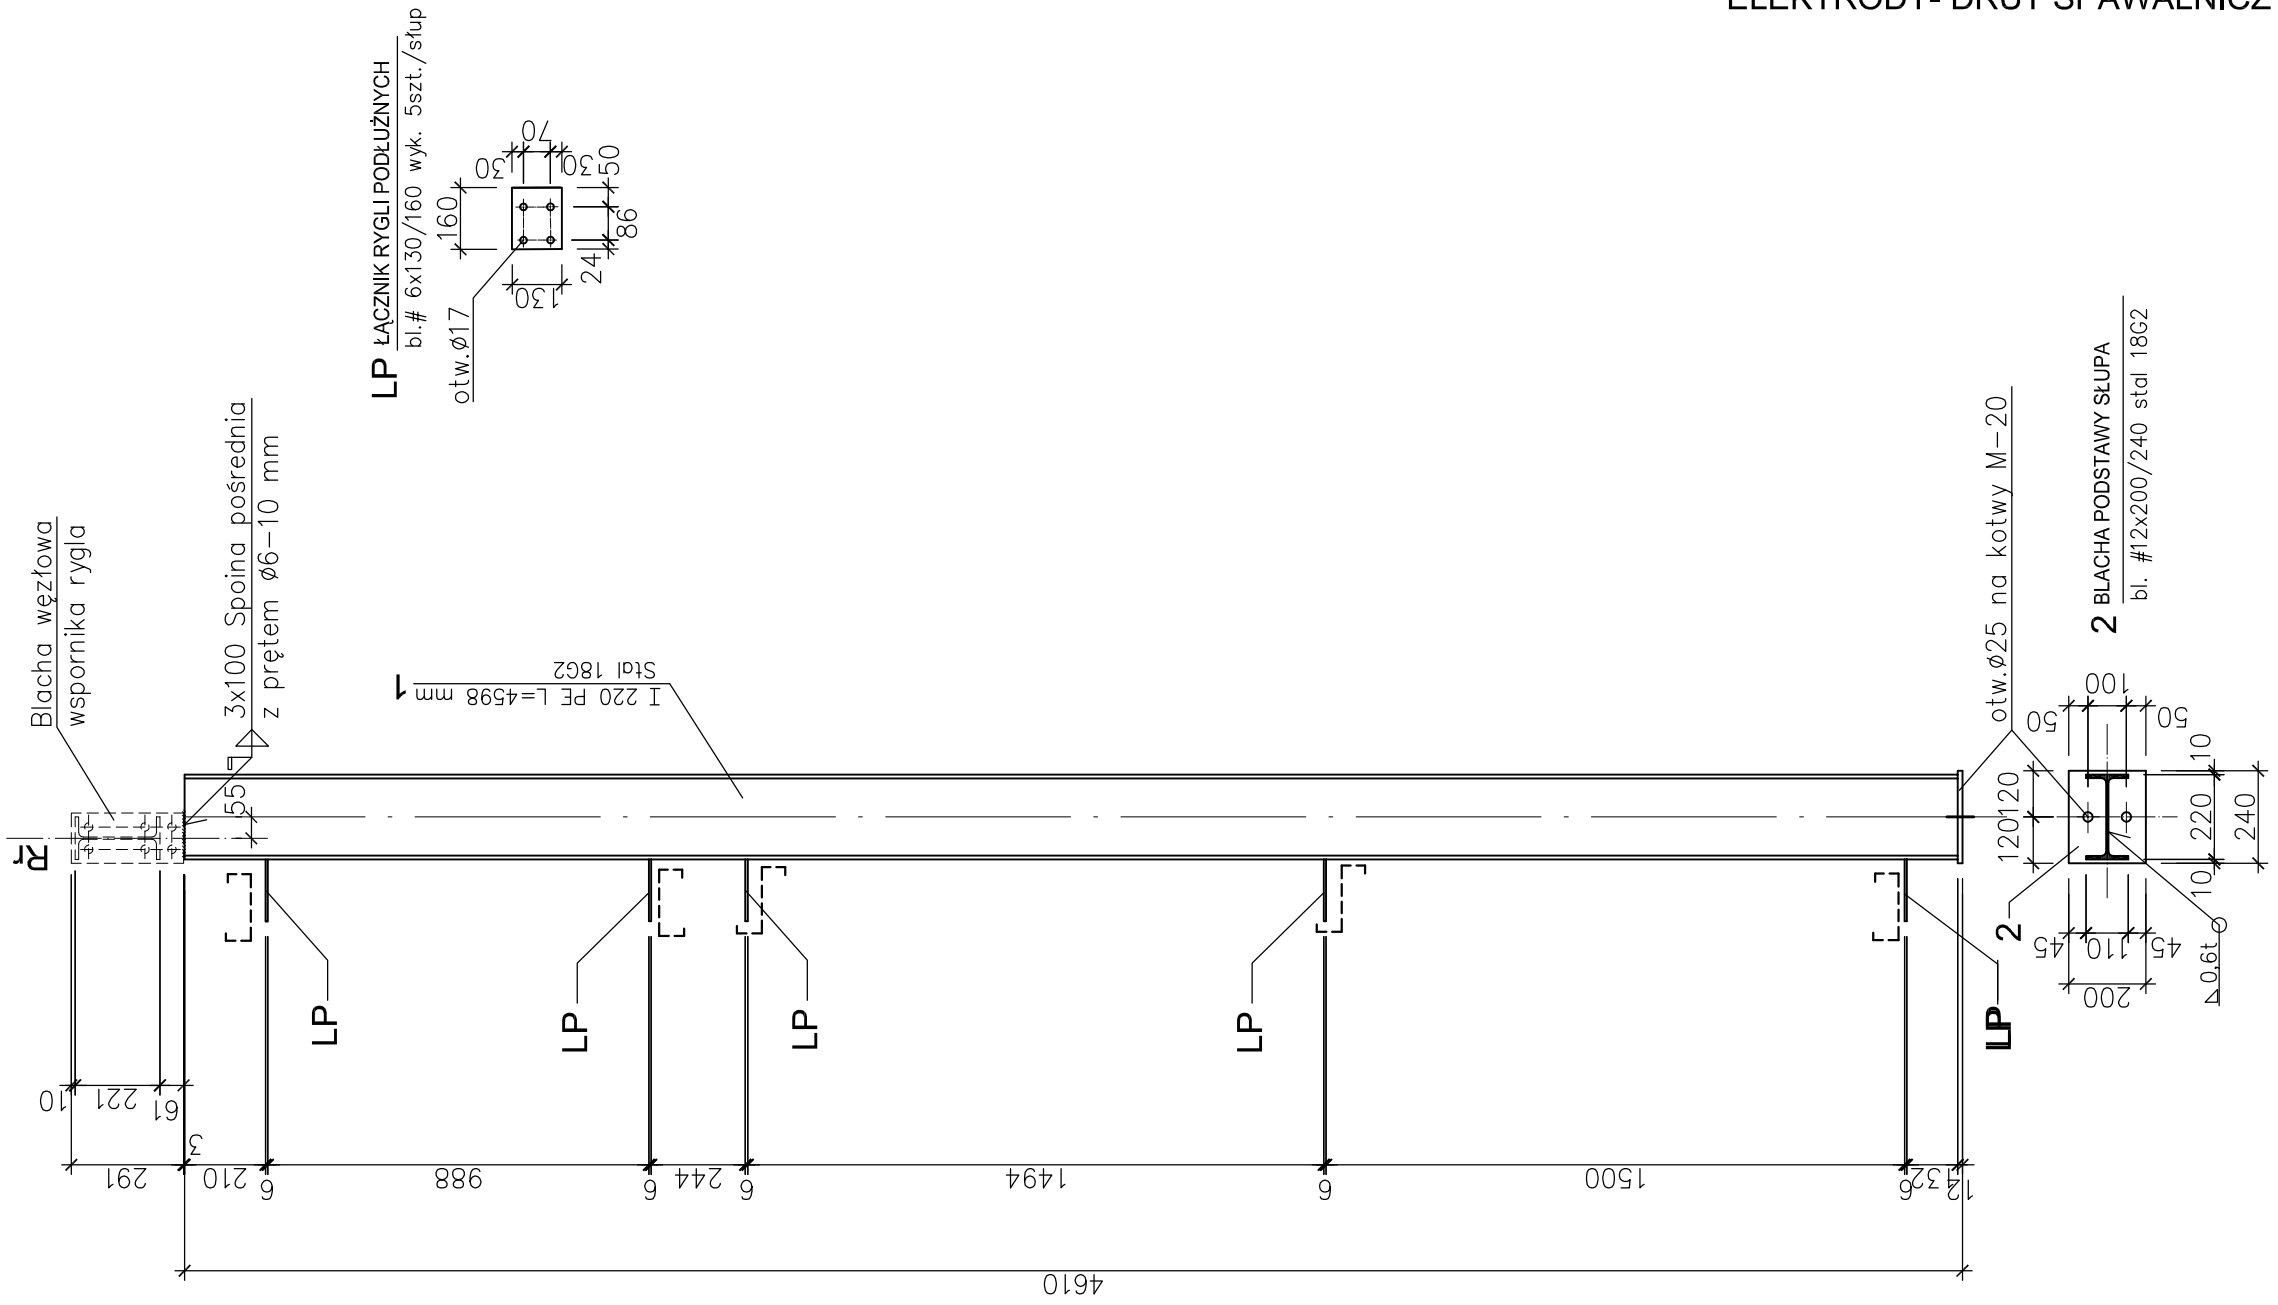

1.Spoiny nieoznaczone wykonać o grubości 0,6t cieńszego z łączonych elementów– na całej długości styku.
2.W połączeniach śrubowych stosować śruby klasy :

- wszystkie połączenia słupa: śruby M–16/75 klasy 10.9+podkładki+nakrętki i kontrnakrętki
- połączenia płatwie–słup: śruby M–16/50 klasy 8.8 (lub wyższej)

WYKAZ ELEMENTÓW DLA 1 SŁUPA S2:GO:
1. TRZON SŁUPA IPE 220 L=4598 mm x 1 szt. x 36,2 kg/m = 166,45 kg
2. BLACHA PODSTAWY SŁUPA # 12 x 200 L= 240 mm x 1 szt. x 18,84 kg/m = 4,52 kg

Razem Q = 170,97 kg/1 słup

LP ŁĄCZNIK RYGLI PODŁUŻNYCH #6 x 130 L=160 mm x 5 szt. – ciężar wykazano na rys. III/K 7

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁ3UG WODNO-\U+ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ, dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6, jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice		
branża:	KONSTRUKCJA	15.05.2016
projektował:	mgr inż. Zbigniew Kaliniecki nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. Józef Adaszyński, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
CZĘŚĆ III: WIATA SŁUPY SZCZYTOWE S2 STAN PROJEKTOWANY skala 1:20		rys. nr III/K 8