
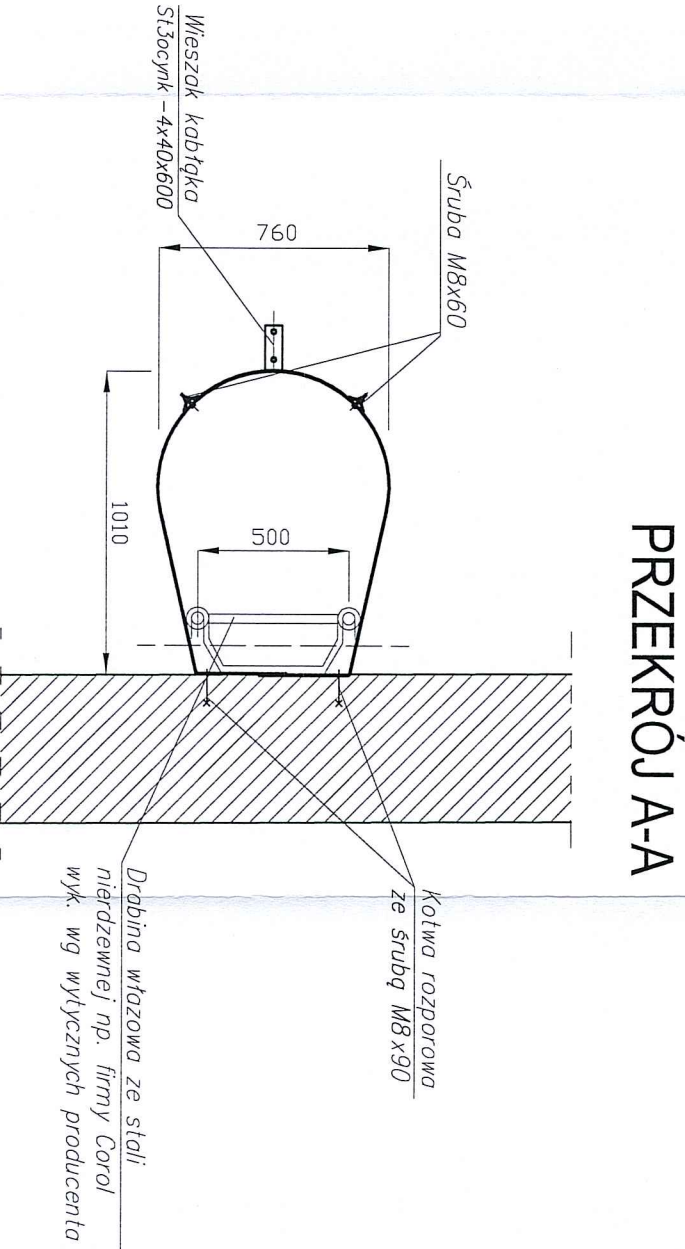


DRABINA WŁAZOWA
(rysunek poglądowy)

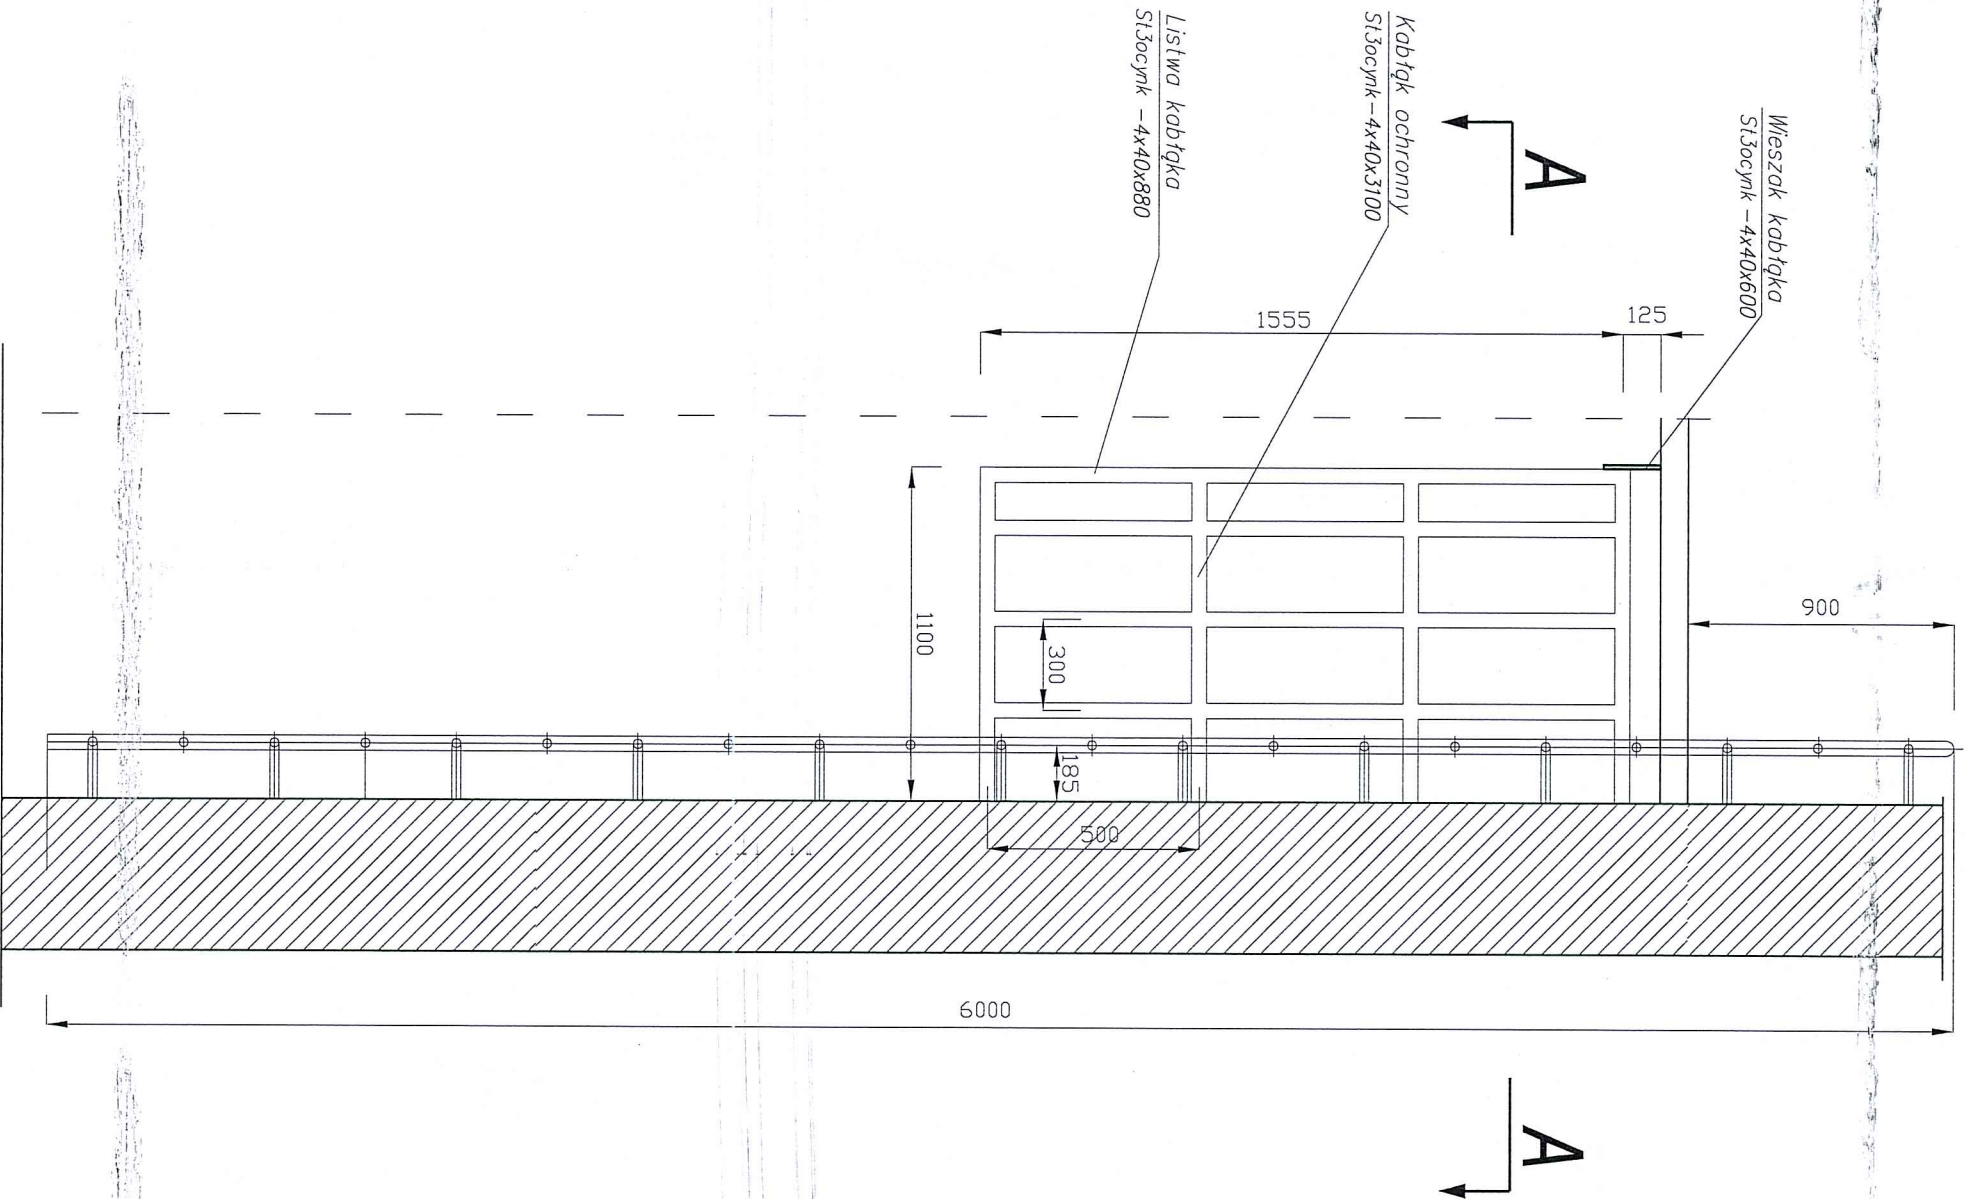

ILOŚĆ SZCZEBLI DRABINY - 21 szt.
ILOŚĆ LISTEW KABŁĄKA - 4 szt.
UWAGA:
DRABINĘ WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
(np. firma COROL)

ul. Skorkiego 19 65-454 Zielona Góra tel. (0-68) 451-85-86 e-mail: sekretariat@esko.org.pl				ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.			
Obiekt		Projekt budowlany		Skala		1 : 50	
Przebudowa przepompowni ścieków Al. Niepodległości w Stubicach		Przepompownia ścieków		nr rys.		14	
Tytuł rysunku		DRABINA WŁAZOWA-projektowane zmiany		nr upr.		06/2013	
Projektował		mgr inż. Władysław Hołysz		49/92/26		06.2013	
Sprawdził		mgr inż. Marcin Sobczyk		185/0081/POK/08		06.2013	
Kierownik pracowni		mgr inż. Andrzej Baczmański		14/93/26		06.2013	